


Informativo de Assistência Técnica



Circular N.º: 019/06 Responsável: Pós-Vendas Data: 14/07/2006 Revisão: 001
Para: Instaladores, Clientes, Lojistas, Representantes e Distribuidores.
Assunto: Funcionamento das Novas Trava Elétricas Pósitron 3 Fios


Este informativo tem o objetivo de esclarecer as dúvidas referentes ao funcionamento das novas travas elétricas (3 fios). A centralina TR113 é igual para os dois modelos atuais de travas elétricas dedicadas da Pósitron (TR-Pró e Selada – 3 fios). O funcionamento elétrico das novas centralinas e dos novos motores, são diferente em relação as travas elétricas antigas (5 fios), o que torna incompatível a substituição entre eles, conforme figuras abaixo.

Novas Travas Elétricas – 3 fios (TR – PRÓ / V1 E V2)

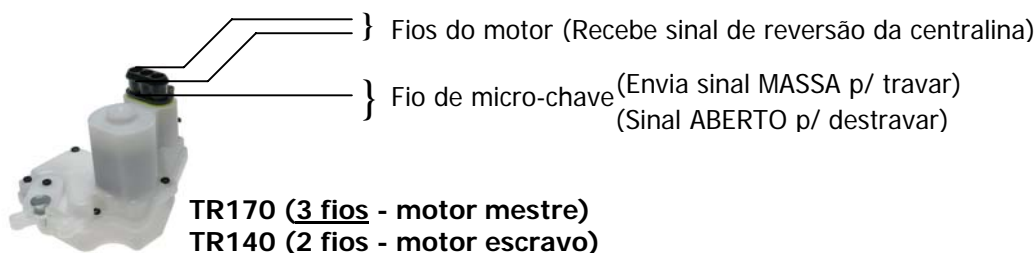


TR113

Trava Elétrica Selada (TR210 p/ 2portas e TR410 p/ 4 portas)

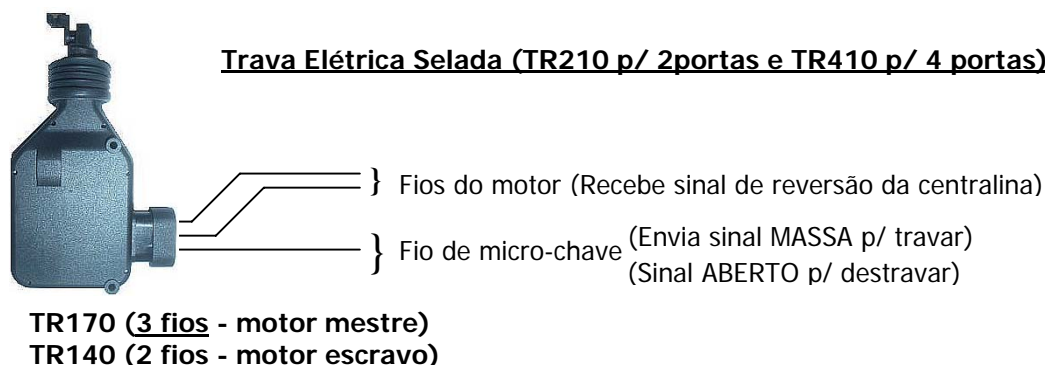

TR113

Antiga Trava Elétrica Selada – 5 fios (fora de comercialização)

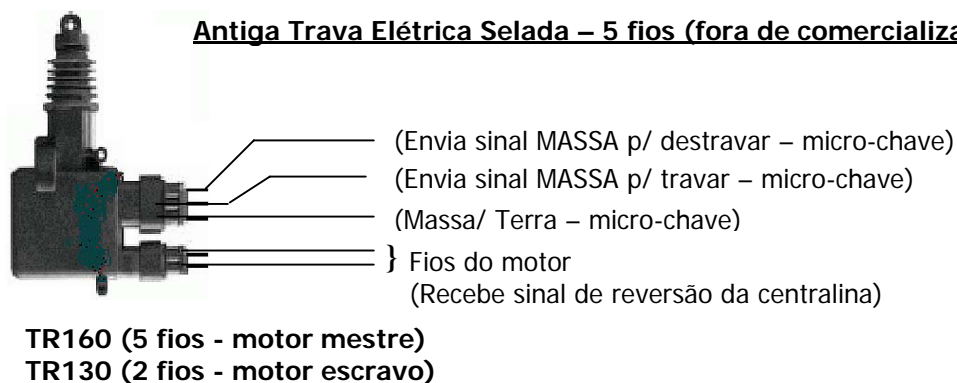

TR110

Atenciosamente,

PST Indústria Eletrônica da Amazônia Ltda.